


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

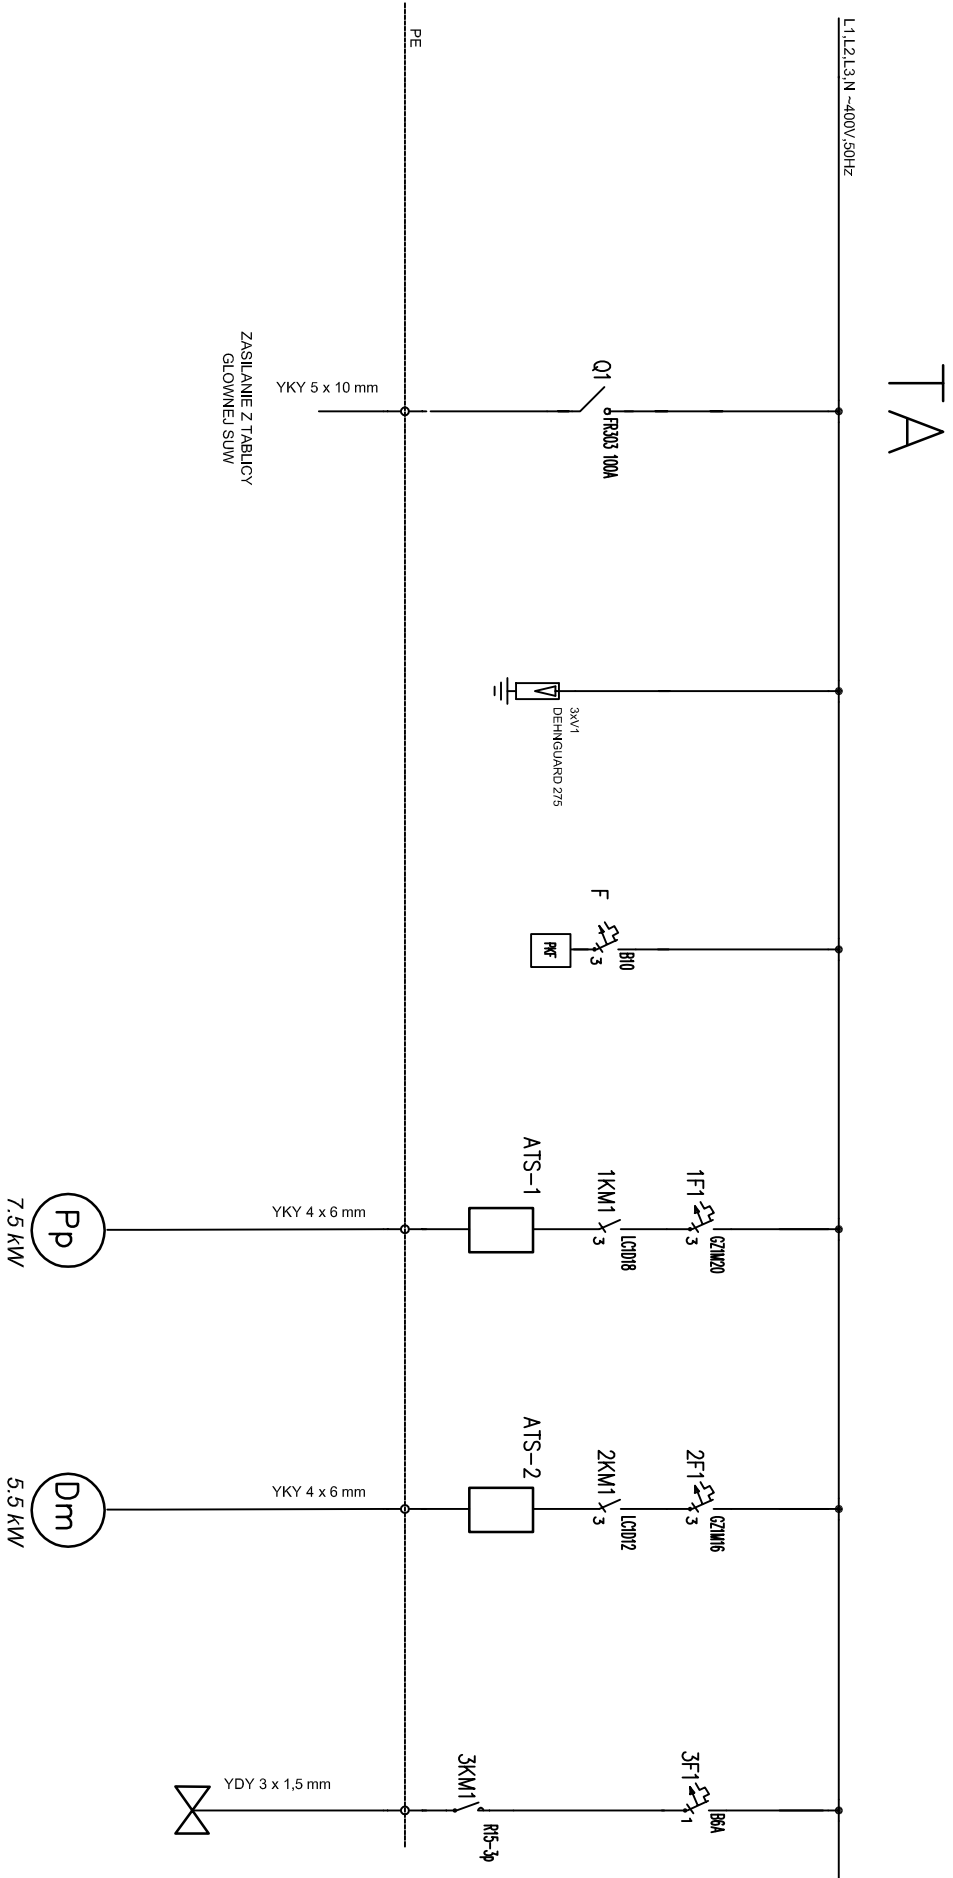

Stacja Uzdatniania Wody		Stacja S2-rezerwa		Pompa płuczna		Dmuchawa		Zwór napowietrzania	
		Stacja S1		Stacja S3 - rezerwa					
Wykonawca		Inwestor		Data projektu:		Nr uprawnień:		Podpis:	
REIN S.J. 35 240 Przesłan ul. Słowackiego 15 Tel. (012) 8 600 300		UG BOROWA		04-2009		E-217/02			
				Projektant:		E-217/02			
				Sprawdzający:		E-117/02			
				Inż. Paweł Piwowar					
				Zadanie:		Nazwa :		Nr strony	
				REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY WODOCIĄGU GMINNEGO W BOROWEJ		Schemat zasilania TA – część 1		1	