


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pompa PG1

Pompa PG2

Pompa PG3

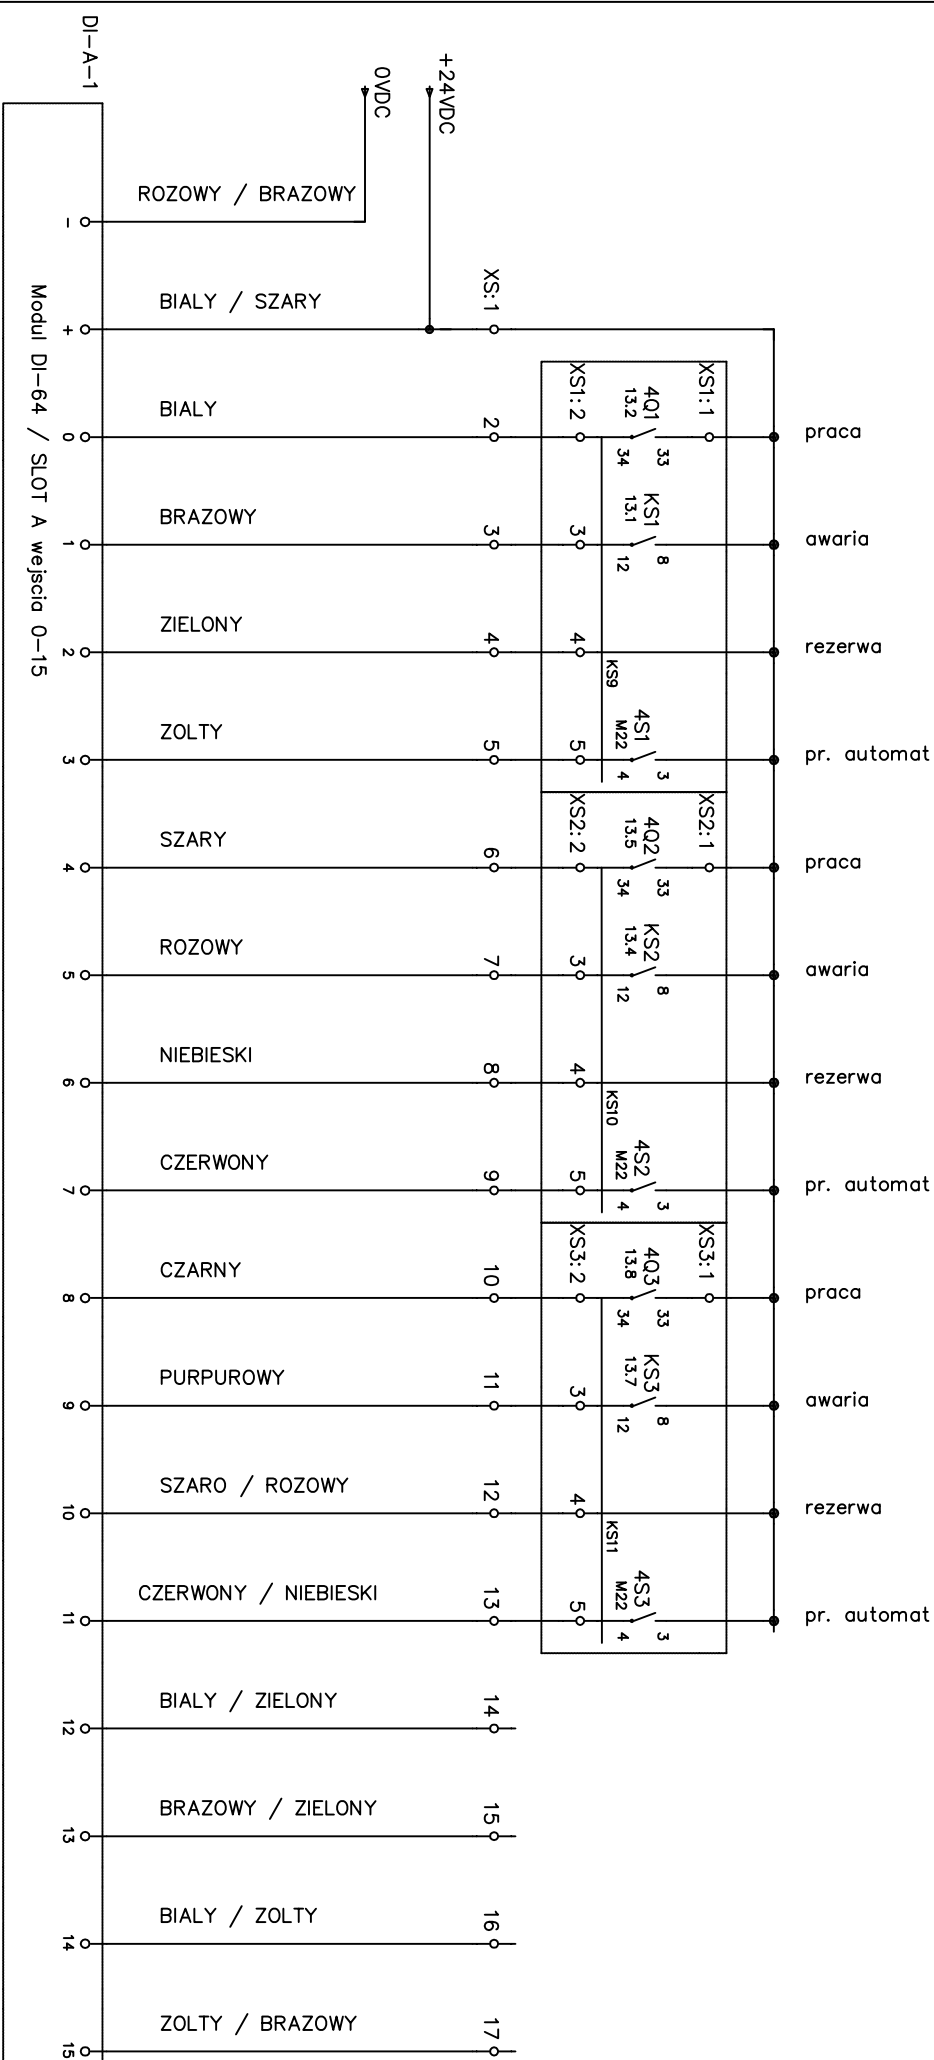

Szafa TA

Wykonawca: REIN S.J. 35 240 Praszów ul. Szosa 100 tel. (012) 8 600 300	Inwestor: UG BOROWA	Data projektu: 04-2009 Projektant: mgr inż. Bartosz Budzik Sprawdził: inż. Paweł Piwowar	Nieopracował: E-217/02	Podpis:	Zadanie: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY WODOCIĄGU GMINNEGO W BOROWEJ	Nazwa : Schemat sterowania – wejścia cyfrowe –1	Nr strony: 7
---	-------------------------------	--	---------------------------	---------	--	---	------------------------